





ASW H-T2/T3 & Ai-HB G2 (Pro)


Szenario 1.1

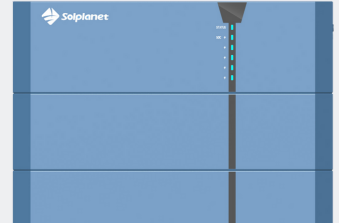

Kommunikation
Energiefluss —————

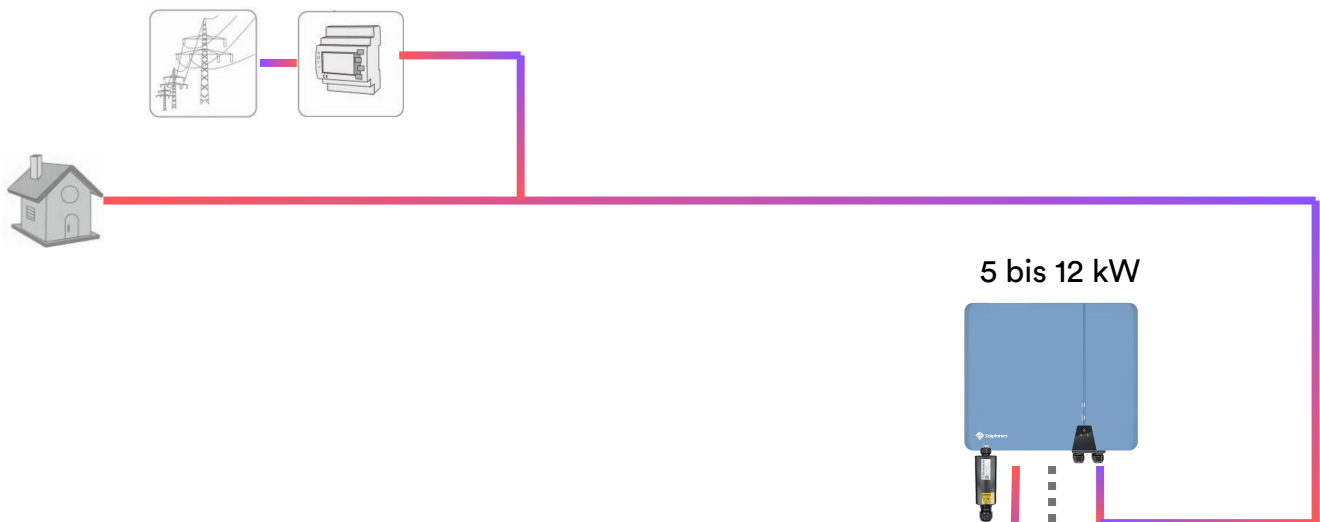

Optionale Energiespeicherlösungen

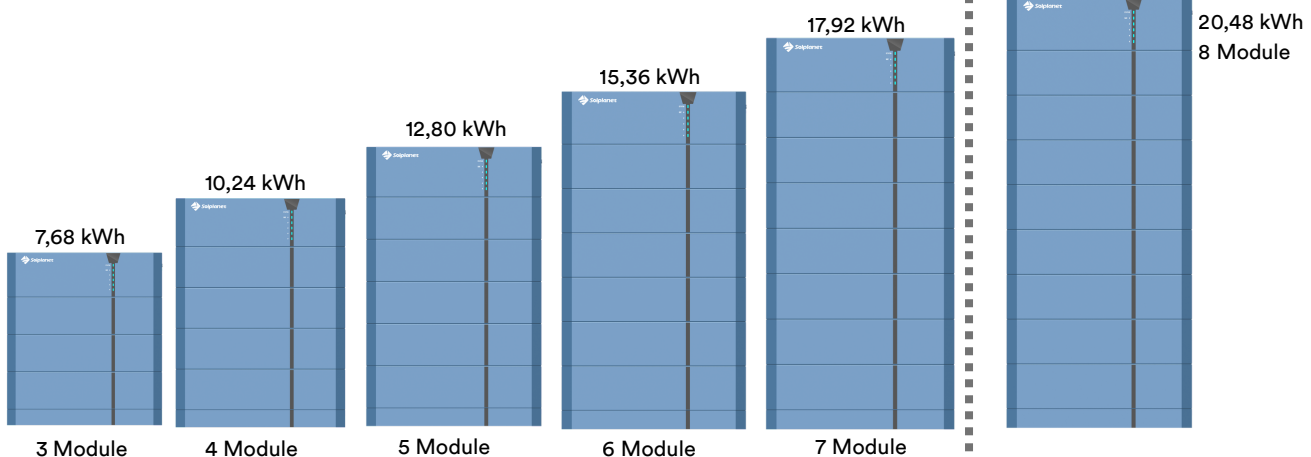

- Aktuelle Firmware empfohlen
- Batteriespeichermenge: 7, 68 bis 20,48 kWh
- Ai-Dongle via LAN-Kabel (empfohlen) oder WLAN-Netzwerkverbindung
- §14a umsetzbar
- Funkt-Rundsteuertempfänger direkt am Wechselrichter anschließbar
- Variable Leistungsbegrenzung (z.B. Nulleinspeisung oder 60%-regelung) remote einstellbar

